


Rzut poddasza

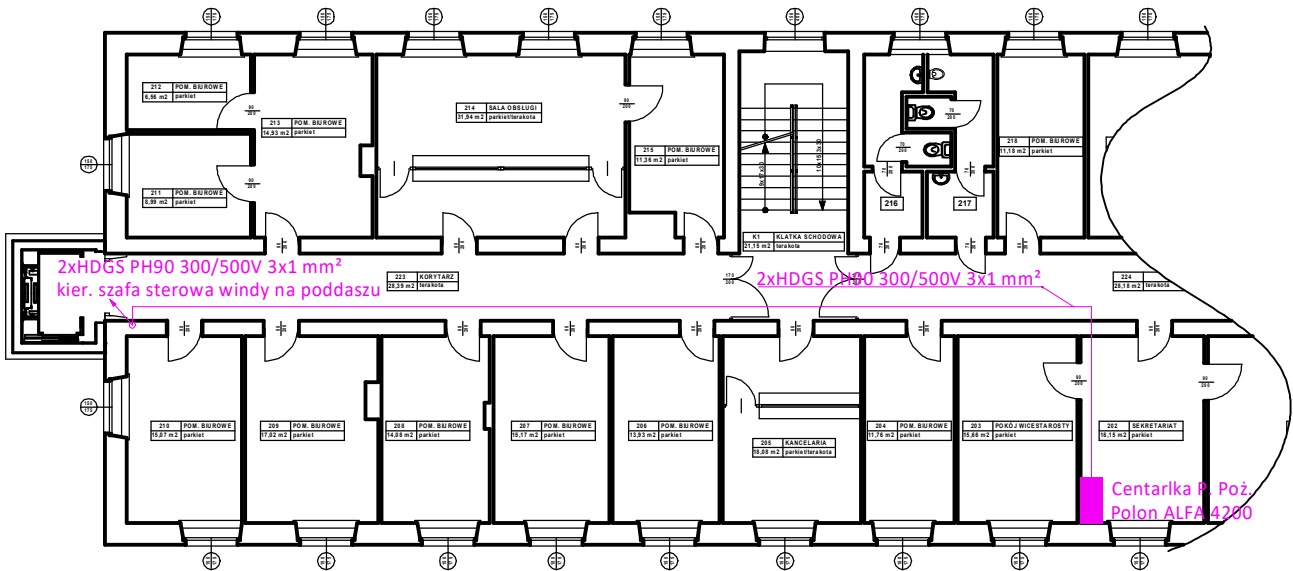

Rzut II-go piętra

Przewody w korytarzu układać w istniejących korytach siatkowych  
Dojście do centralki P. Poż. układać natynkowo w listwach lub pod płytami GK w rurkach ochronnych

Nazwa i adres inwestycji: <b>ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W JANOWIE LUBELSKIM O WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ Z WIATROŁAPEM - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>					
Inwestor: <b>Powiat Janowski 23-300 Janów Lubelski ul. J. Zamoyskiego 59</b>					
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data: marzec 2017	Nr rys.: <b>5</b>
Projektant	mgr inż. Michał Łękowski	LUB/0264/PBE/15			
Sprawdzający	inż. Eligiusz Leśniak	584/LB/88, 1433/LB/91		Skala: <b>1:200</b>	
Nazwa rysunku: <b>Trasa linii sterowania zjazdu awaryjnego windy - połączenie z centralką P. poż. budynku</b>					